



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)**

Былинкин до
**КОПИЯ
ВЕРНА**

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ПРЕДПИСАНИЕ № 12-893-07-19-288-КП

г. Саратов, ул. Московская, д. 94,
каб.22

« 17 » июля 20 19 г.

(место составления предписания)

(число, месяц, год)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Кирово» Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее по тексту: МБОУ «СОШ С. Кирово»),
ИНН: 6449033570.

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Нами главным государственным инспектором Саратовского регионального отдела по газовому надзору и надзору за подъемными сооружениями и оборудованием, работающим под избыточным давлением Костышениным Дмитрием Сергеевичем, старшим государственным инспектором Саратовского регионального отдела по газовому надзору и надзору за подъемными сооружениями и оборудованием, работающим под избыточным давлением Былинкиным Дмитрием Юрьевичем.

(должности, Ф.И.О лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной внеплановой выездной проверки с 08 июля по 17 июля 2019 года

(вид проверки (плановая/внеплановая, выездная/документарная))

согласно распоряжения заместителя руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора С.А. Бурлина от 05.07.2019 № 3103-Р/СО

(наименование, номер и дата документа, явившегося основанием для проведения проверки с указанием органа, издавшего этот документ)

по адресу: 413148, Саратовская область, Энгельсский район, с. Кирово,
ул. Школьная, д. 1

(юридический и фактический адрес организации)

в присутствии:

(должность, фамилия, инициалы представителя проверяемой организации)


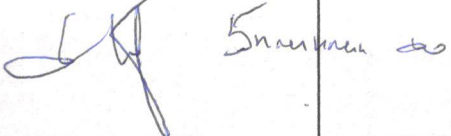
Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, технических регламентов и иных обязательных требований, установленных нормативными актами:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	5
1.	При эксплуатации надземного газопровода не обеспечивается мониторинг	подпункт е), пункта 70 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»,	17.10.2019

	и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраска), а именно нарушено изоляционное покрытие (окраска)	утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870»	
2.	На сеть газораспределения отсутствует проектная и исполнительная документация	пункт 12 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870»	17.10.2019
3.	Отсутствует документальное подтверждение соответствия построенных (или реконструированных) сетей газораспределения, а именно отсутствует акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения	пункт 12, 98 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870»	17.10.2019
4.	Отсутствует подтверждение срока безопасной эксплуатации наружного газопровода среднего давления d-32, l-13м (проектная документация отсутствует, назначенный срок эксплуатации надземного газопровода установить не представляется возможным, техническое диагностирование не проводилось)	пункт 76 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870»	17.10.2019
5.	Отсутствует подтверждение срока безопасной эксплуатации наружного газопровода низкого давления d-20, l-16м (проектная документация отсутствует, назначенный срок эксплуатации надземного газопровода установить не представляется возможным, техническое диагностирование не проводилось)	пункт 76 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870»	17.10.2019
6.	Отсутствует подтверждение срока безопасной эксплуатации внутреннего газопровода низкого давления d-20, l-8м	пункт 76 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября	17.10.2019

КОПИЯ
ВЕРНА

Б.И.И.И.И.

	отсутствует, назначенный срок эксплуатации внутреннего газопровода установить не представляется возможным, техническое диагностирование не проводилось)	 	
7.	Отсутствует подтверждение срока безопасной эксплуатации ГРПШ-10 с регулятором давления РДГК-10, зав.№23337 (проектная документация и паспорт технического устройства отсутствует, назначенный срок эксплуатации ГРПШ-10 установить не представляется возможным, техническое диагностирование не проводилось)	пункт 76 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870»	17.10.2019
8.	В помещении в котором установлено газоиспользующее оборудование, отсутствуют сигнализаторы загазованности.	пункт 77 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870».	17.10.2019
9.	Отсутствует договор по техническому обслуживанию систем газораспределения и газопотребления, а именно: договор на наружный газопровод среднего давления d-32, l-13м	пункт 71 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870».	17.10.2019

На основании Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. №401, Положения о Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденное приказом Ростехнадзора от 14.11.2018 №558.


(перечень нормативных актов)

Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки. Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Эксплуатирующая организация обязана направить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не позднее 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания (или указать конкретную дату)

Предписание выдал:

Главный государственный инспектор
Саратовского регионального
отдела по газовому надзору и надзору
за подъемными сооружениями и оборудованием,
работающим под избыточным давлением


Костышен Д.С.
(подпись)

Старший государственный инспектор
Саратовского регионального
отдела по газовому надзору и надзору
за подъемными сооружениями и оборудованием,
работающим под избыточным давлением

*с 11.07.19 под 4.07.19
направлен в
ежедневном порядке*
Былинкин Д.Ю.
(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием
ознакомлен(а):



(должность, подпись,)

(расшифровка подписи)

« 17 » июля 20 19 г.


*Закономной представителем для ознакомления с
предписанием не явился. Извещение уведомлено
направлено заказным письмом с уведомлением по
юридический адрес*

*Гл. гос. инспектор ФГУ Росгехнадзор
Костышен Д.С.*



17.07.19

КОПИЯ
ВЕРНА

 Былинкин 